

< 検査内容変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、下記項目におきまして、検査内容の一部を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

《実施日》


平成29年12月1日（金）受付分より

《変更内容》

項目コード	項目名	変更箇所	新	現	備考	検査案内記載頁
2241	ミトコンドリアAST (m-AST : m-GOT)	検体量	血清 0.5mL	血清 0.8mL	検体量見直しによる適正化	42
412	ビタミンB ₆ (ピリドキシン)		血清 0.5mL	血清 1.0mL		53
264	メタネフリン・ ノルメタネフリン分画		酸性蓄尿 2.0mL	酸性蓄尿 5.0mL		69
2105	プレグネノロン		血清 0.9mL	血清 0.5mL		73
575	ガストリン		血清 0.4mL	血清 0.3mL		78
2045	抗皮膚抗体		血清 0.5mL	血清 0.3mL		113
641	DUPAN-2		血清 0.4mL	血清 0.2mL	改良試薬へ変更	86
317	キニジン	検査方法	EIA	KIMS	検査方法 名称表記の統一	62
2289	サーファクタント プロテインA (SP-A)	所要日数	3~5日	5~7日	検査機関変更に伴う変更	107
		検査機関	エスアールエル	日本医学臨床検査研究所		

※ 現法と新法の比較については裏面をご参照ください。

● DUPAN-2 現法と新法の比較

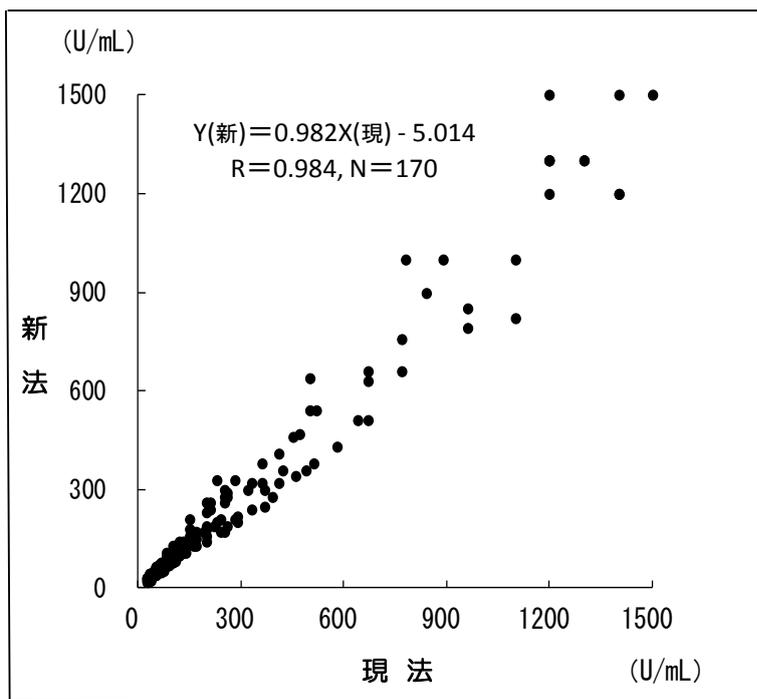

(委託先検討資料)